



检测报告

test report

项目名称: 甘肃省第二人民医院锅炉废气检测

委托单位: 甘肃省第二人民医院

报告日期: 2025 年 10 月 18 日

甘肃臻德检测科技有限公司

Gansu zhende DetectionTechnology Co.Ltd

地 址: 甘肃省兰州市城关区张掖路街道武都路

365 号金都大厦 16 幢 10 层

联系电话: 0931-8470032

电子邮件: GSZDJC123@163.com



声 明

- 1、本报告具社会公正性和有法律性。
- 2、对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 3、对于委托者自带样品送检，本公司不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，也不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 4、此次检测结果仅对该检测时段环境现状负责。
- 5、报告未经本公司同意，不得以任何方式复印及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本公司加盖公章确认。
- 6、报告未加盖单位检验检测专用章无效。
- 7、报告无  章无效，无骑缝章无效。
- 8、报告中有涂改、增减无效。
- 9、报告无批准人签字无效。

检测报告

项 目 名 称	甘肃省第二人民医院锅炉废气检测		
受 检 单 位	甘肃省第二人民医院		
受 检 单 位 地 址	甘肃省城关区和政西街 1 号		
委 托 单 位	甘肃省第二人民医院		
联 系 人	刘 工	电 话	130 0878 7958
采 样 日 期	2025.10.14	检 测 日 期	2025.10.14-2025.10.18
采 样 人 员	崔永杰、张昊宇		
样 品 名 称	检测项目		样品状态
有 组 织 废 气	NO _x		气态
检 测 分 析 仪 器	自动烟尘（气）测试仪崂应 3012H 型		
质 控 措 施	本次分析人员均持证上岗，所有仪器设备均经检定、校准合格并在有效期内使用，对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。		
分析方法及 检 测 结 果	详见表 2 和表 4		
备 注	/		



一、检测任务由来

受 甘肃省第二人民医院 委托,我公司于 2025 年 10 月 14 日-2025 年 10 月 18 日对甘肃省第二人民医院锅炉房烟气进行检测。依据国家有关监测技术规范 and 标准,结合检测结果编制了本次检测报告。

二、评价标准

1、废气评价标准

废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值(燃气锅炉)。

三、检测点位、项目及采样分析频次

表 1 有组织废气检测点位、项目及采样分析频次

检测点位及编号	检测频次	检测项目
锅炉废气监测孔 1#	1 次/天, 1 天	NO _x

四、检测方法依据、仪器

表 2 检测方法依据、仪器名称、型号、编号及方法检出限

类别	检测项目	分析及方法依据	仪器名称及编号	检定有效期	检出限
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	自动烟尘(气)测试仪 应 3012H 型 (ZDJC/SB-153)	2025.11.13	3mg/m ³

五、质控措施

- 1.为确保本次检测数据具有代表性、准确性和可靠性,严格按照相关规范的要求执行;
- 2.本次检测分析人员均持证上岗;
- 3.所用仪器、量器均为计量部门检定合格和分析人员校正合格的器具;
- 4.依据质控措施,对检测过程、数据处理等各个环节均进行了严格的质量监督和控制;
- 5.检测所有原始数据均经分析人员、质控人员、技术人员三级审核后使用。

表 3 烟气分析仪校准结果

标气名称	标气浓度	仪器示值	示值误差%	结果
NO, mg/m ³	52.5	53	1.0	合格

六、检测结果及评价

表 4 有组织废气检测结果

点位		锅炉废气监测孔 1#									
日期	频次		烟温 ℃	烟气 流速 m/s	烟气 流量 m³/h	标干 流量 Nm³/h	氧含 量%	折算 系数	氮氧化物		
									排放量 kg/h	实测 浓度 mg/m³	折算 浓度 mg/m³
10月14日	第一次	1	93.8	3.7	6664	4033	5.1	1.10	0.097	24	26
		2	94.5	3.8	6874	4152	5.2	1.11	0.108	26	29
		3	94.2	3.8	6872	4154	5.1	1.10	0.100	24	26
	平均值		94.2	3.8	6803	4113	5.1	1.10	0.102	25	27
标准限值		/									200
评价		/									合格

编制: 赵丽娟

审核: 朱国清

批准: 刘艳


日期: 2025年10月18日

(检验检测专用章)

检验检测专用章


附图 1:

有组织废气采样图

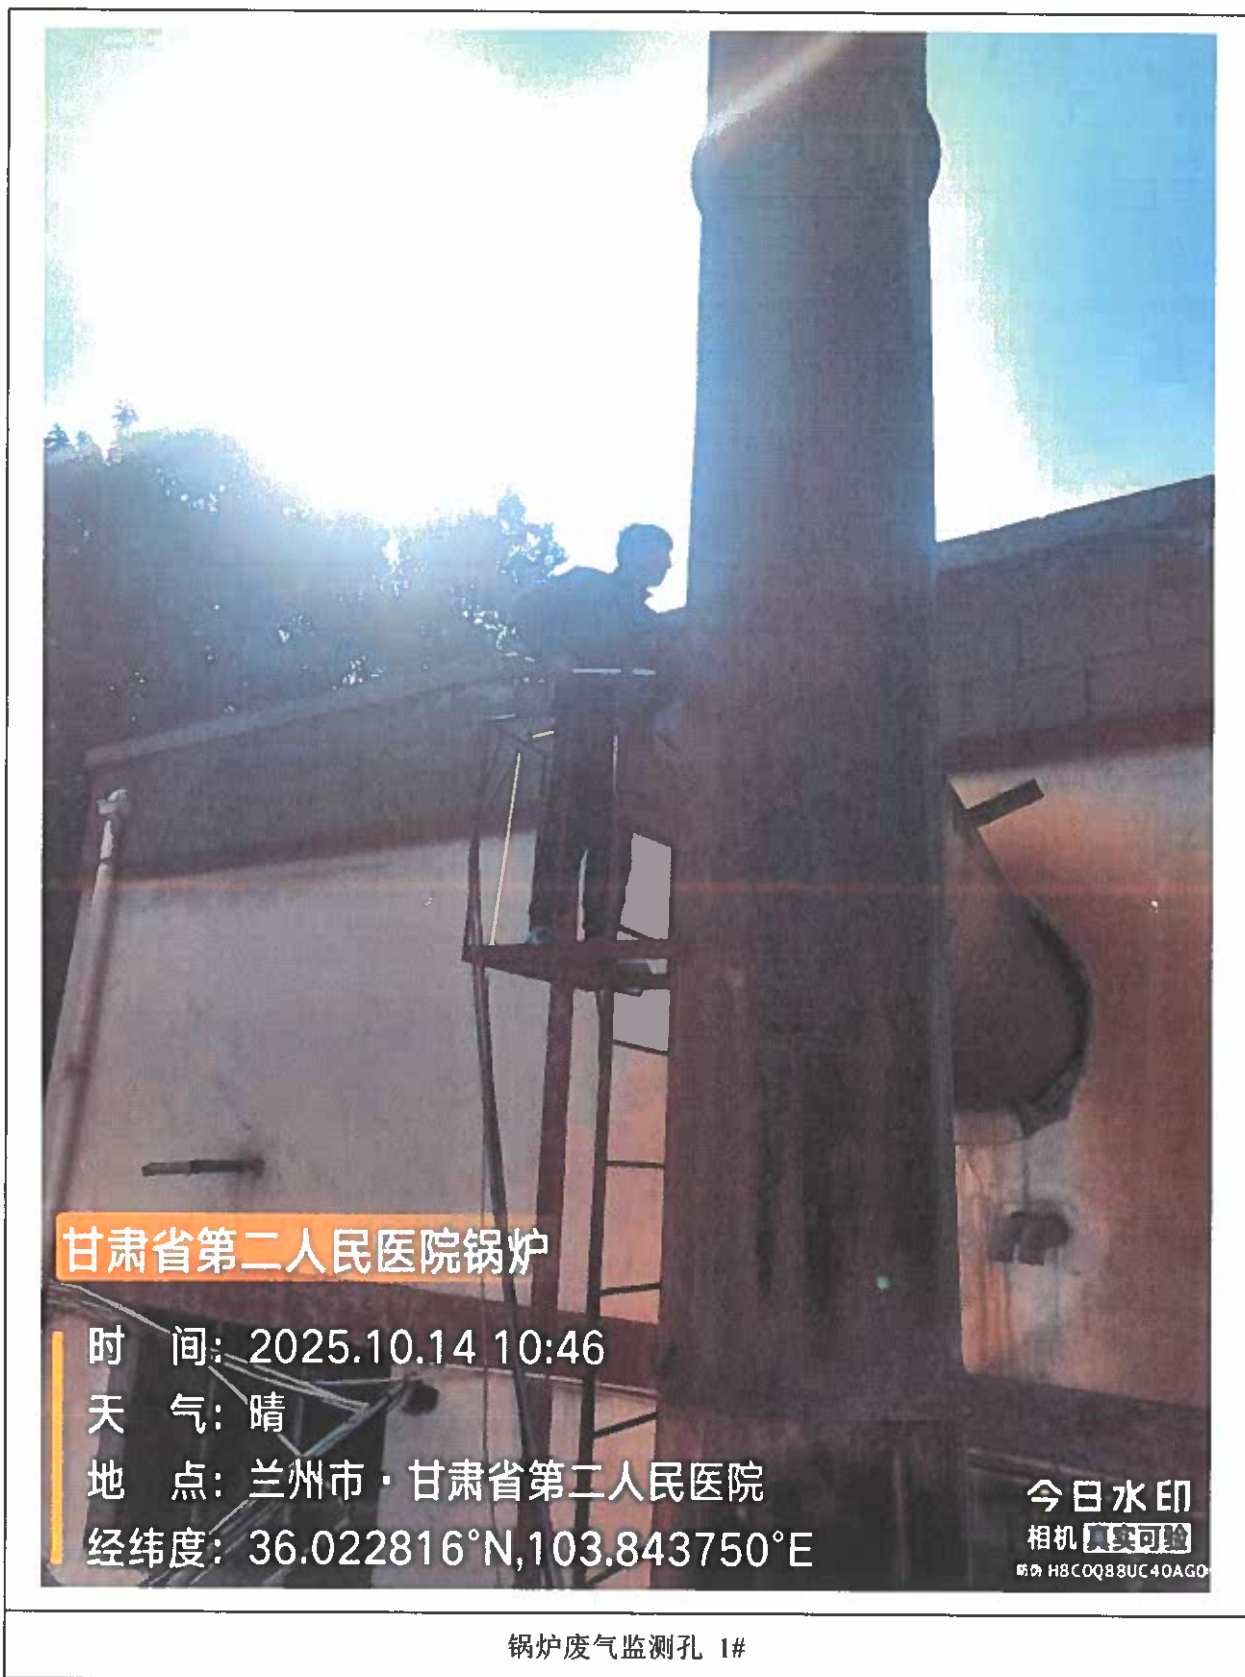

附图 2:

点位示意图:

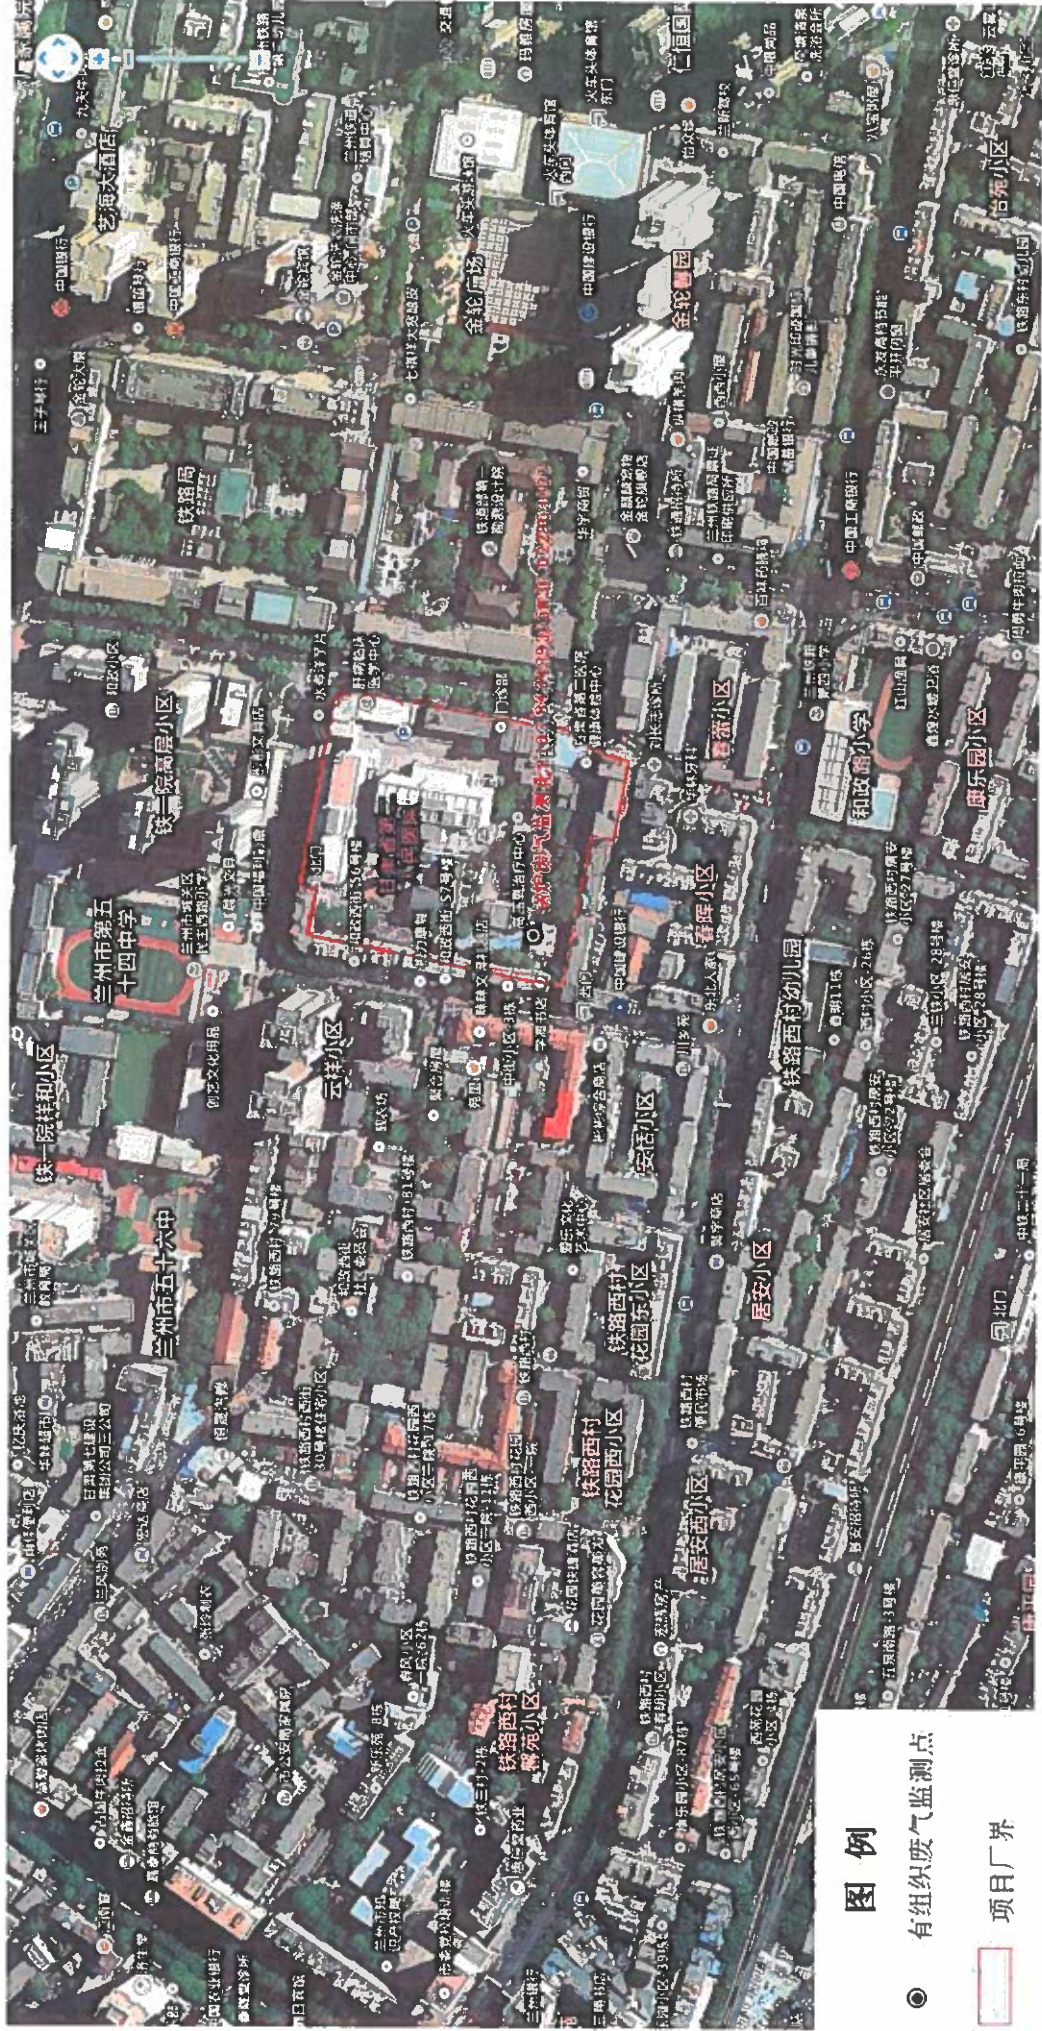



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 202812051119

名称: 甘肃臻德检测科技有限公司

地址: 甘肃省兰州市城关区张掖路街道武都路 365 号金都大厦
16 幢 10 层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



202812051119

发证日期: 2023 年 11 月 9 日

有效期至: 2026 年 9 月 24 日

发证机关:

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。